

KV 382.500

TEST 0403102/GS/3 ELCLA 8 Ø 4" FL.

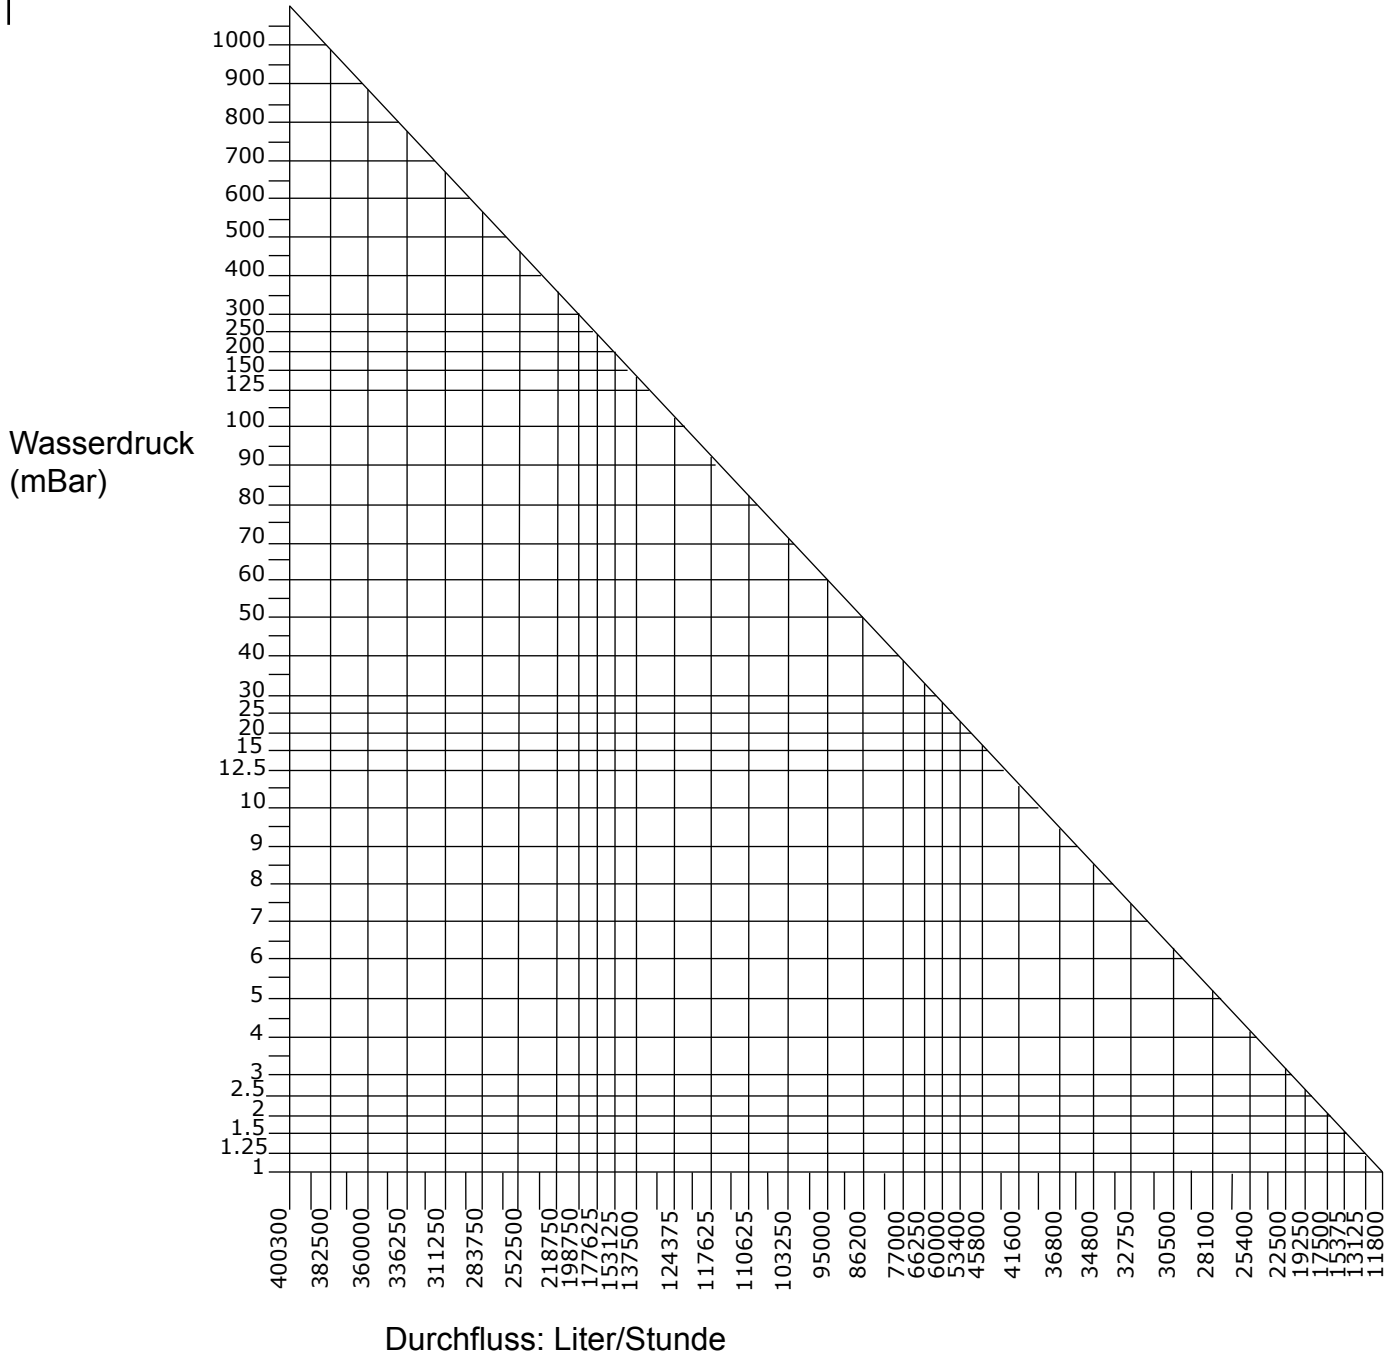


Diagramm TEST 0403102/GS/3: Angabe vom Druckverlust durch den magnetischen Entkalker ELCLA8 DN 100 Ø 4".