


kv 63.600

TEST 0403100/GS/1 ELCLA 6 Ø 2" FL.

Wasserdruck
(mBar)

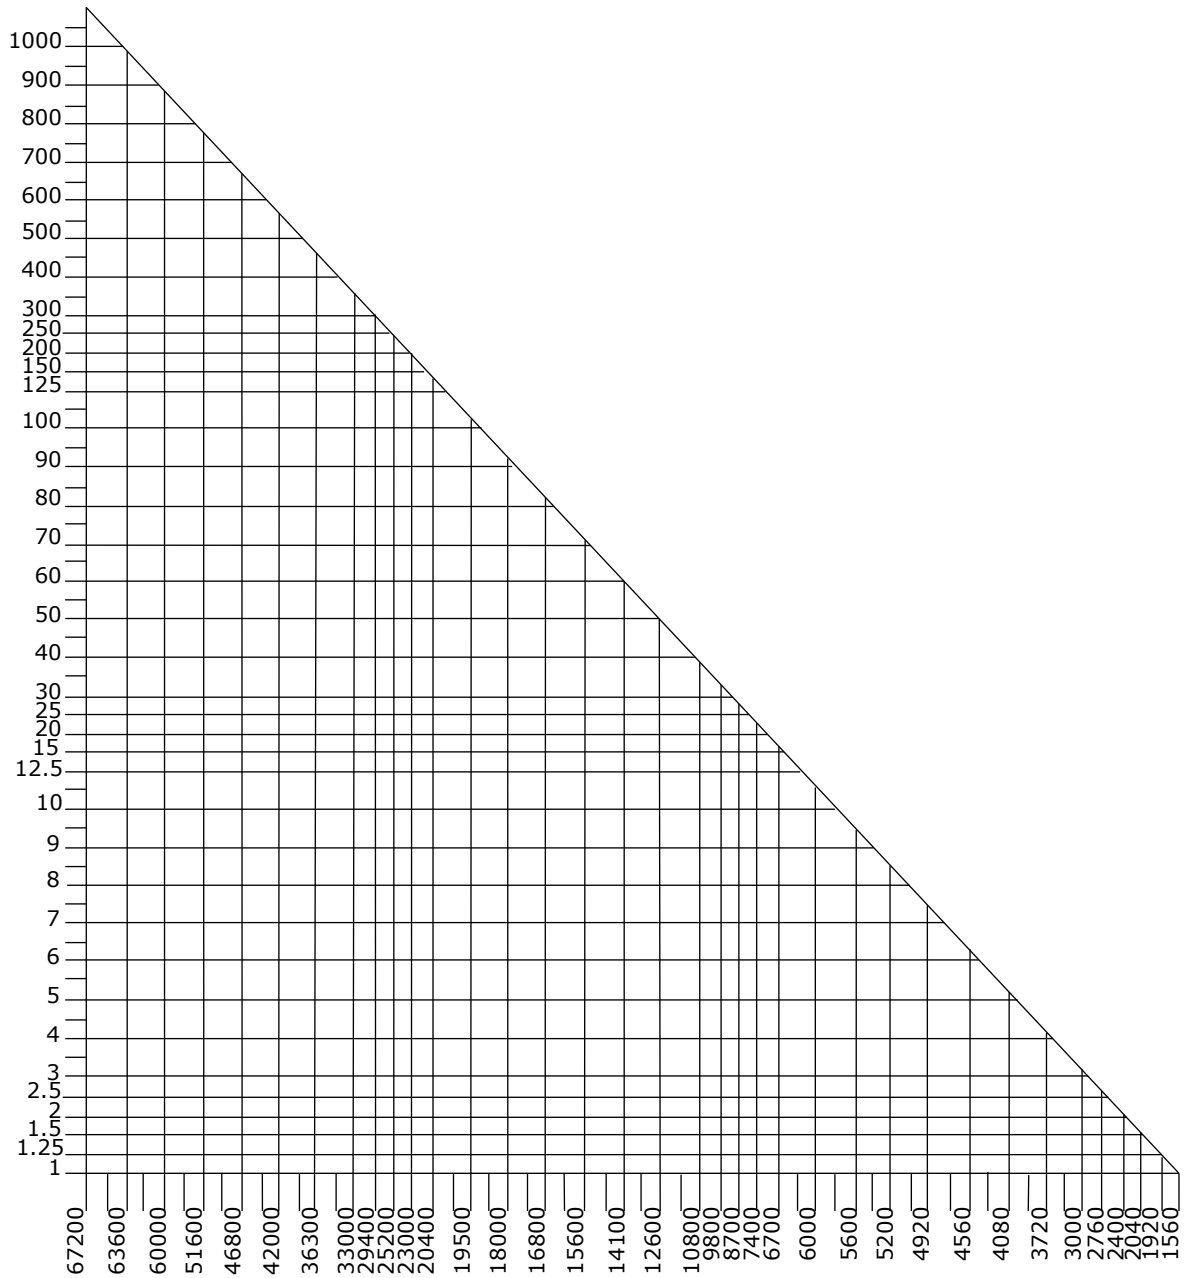

Durchfluss: Liter/Stunde

Diagramm TEST 0403100/GS/1: Angabe vom Druckverlust durch den magnetischen Entkalker ELCLA6 DN 50 Ø 2".