


KV 189.000

TEST 0403101/GS/2 ELCLA 7 Ø 3" FL.

Wasserdruck
(mBar)

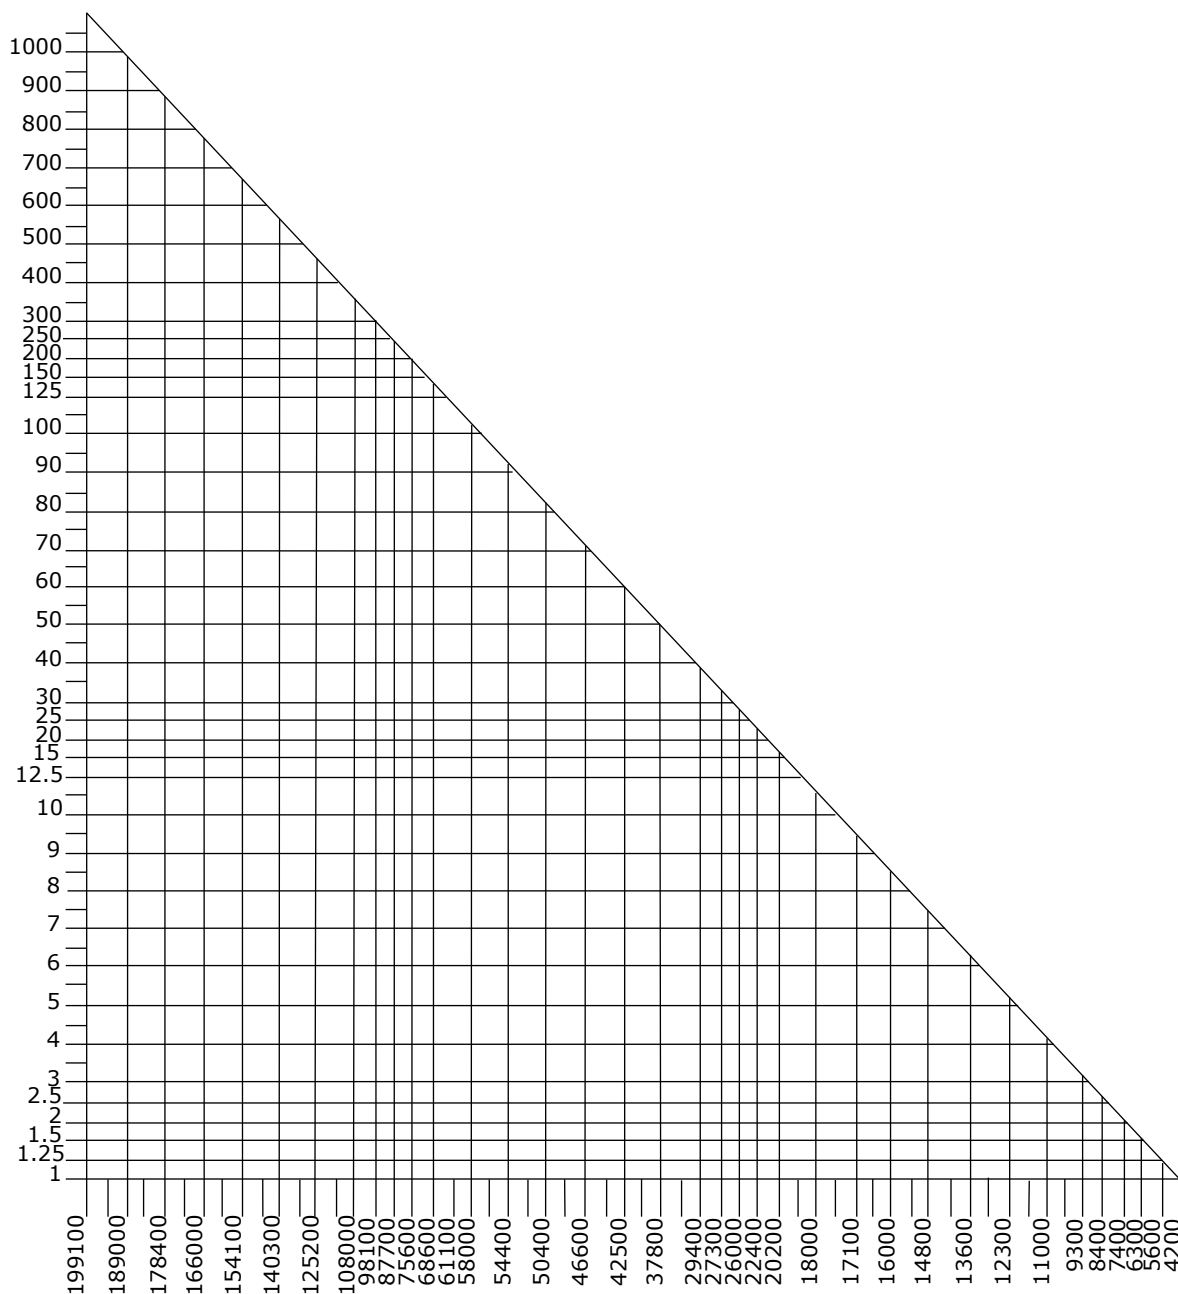

Durchfluss: Liter/Stunde

Diagramm TEST 0403101/GS/2: Angabe vom Druckverlust durch den magnetischen Entkalker ELCLA7 DN 80 Ø 3".