

KV 382.500

TEST 0403102/GS/3 ELCLA 8 Ø 4" FL.

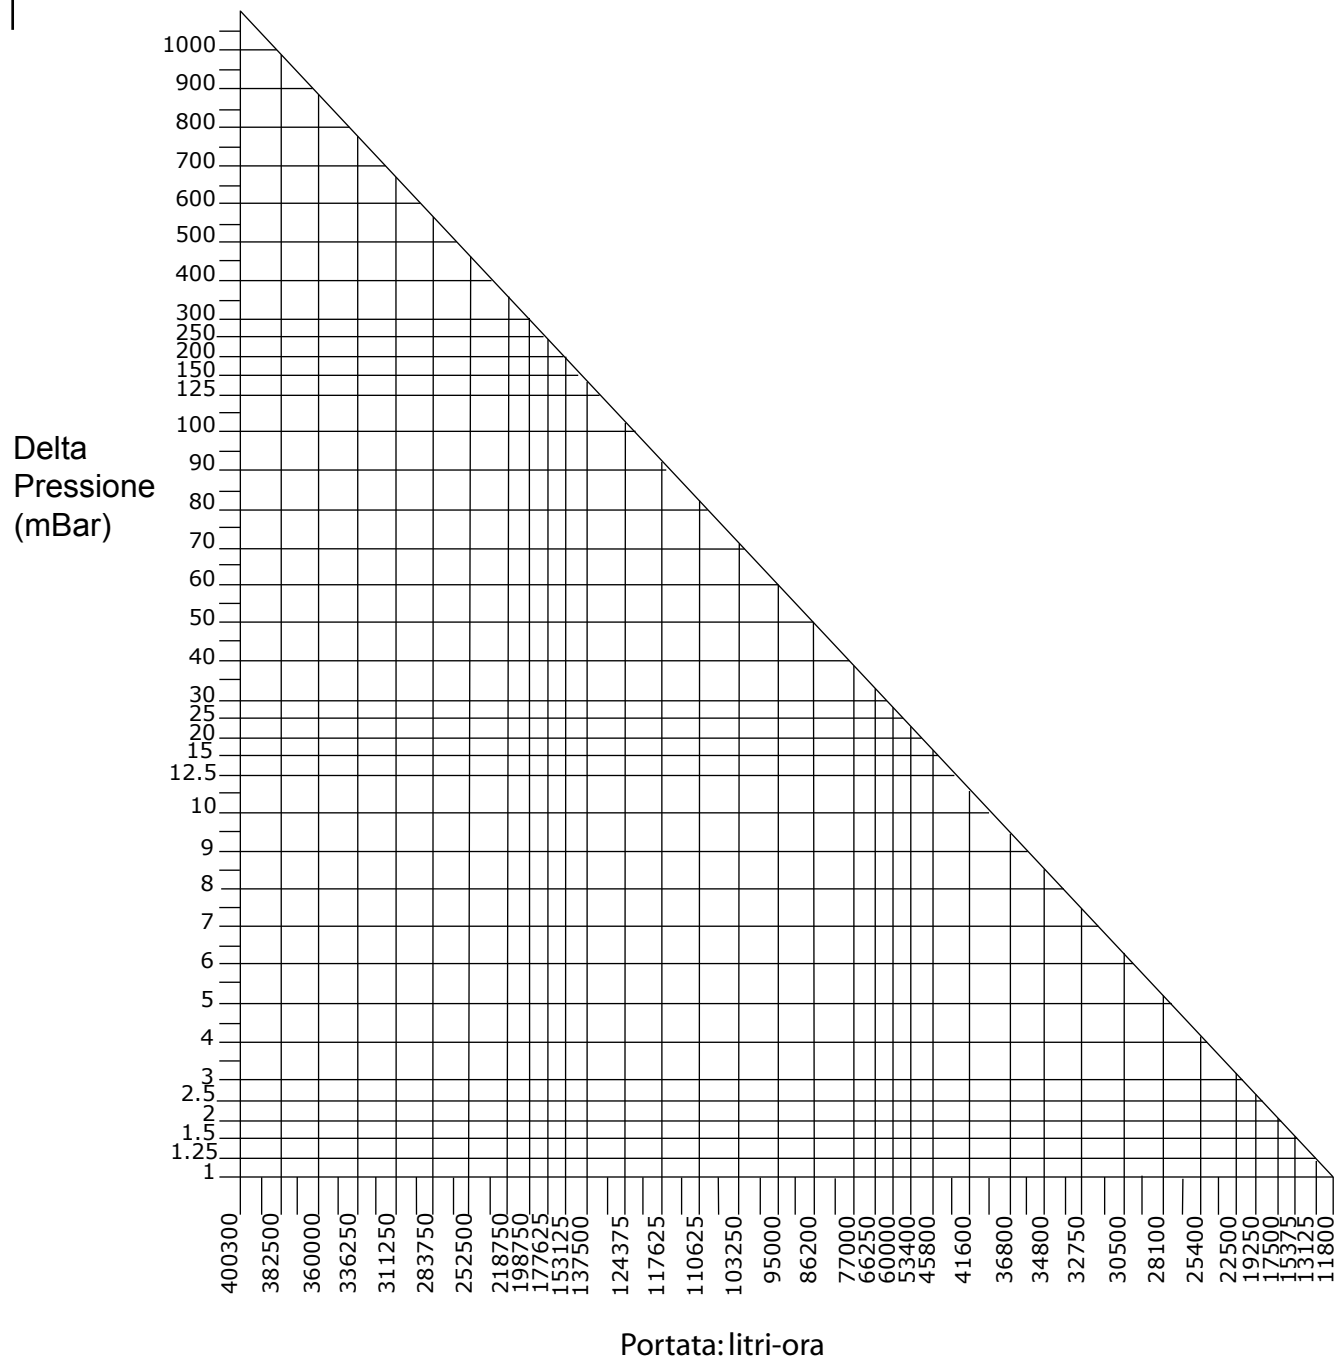


Diagramma TEST 0403102/GS/3: determinazione della perdita di carico contro portata dell'anticalcare magnetico ELCLA8 DN 100 Ø 4".