

KV 382.500

TEST 0403102/GS/3 ELCLA 8 Ø 4" FL.

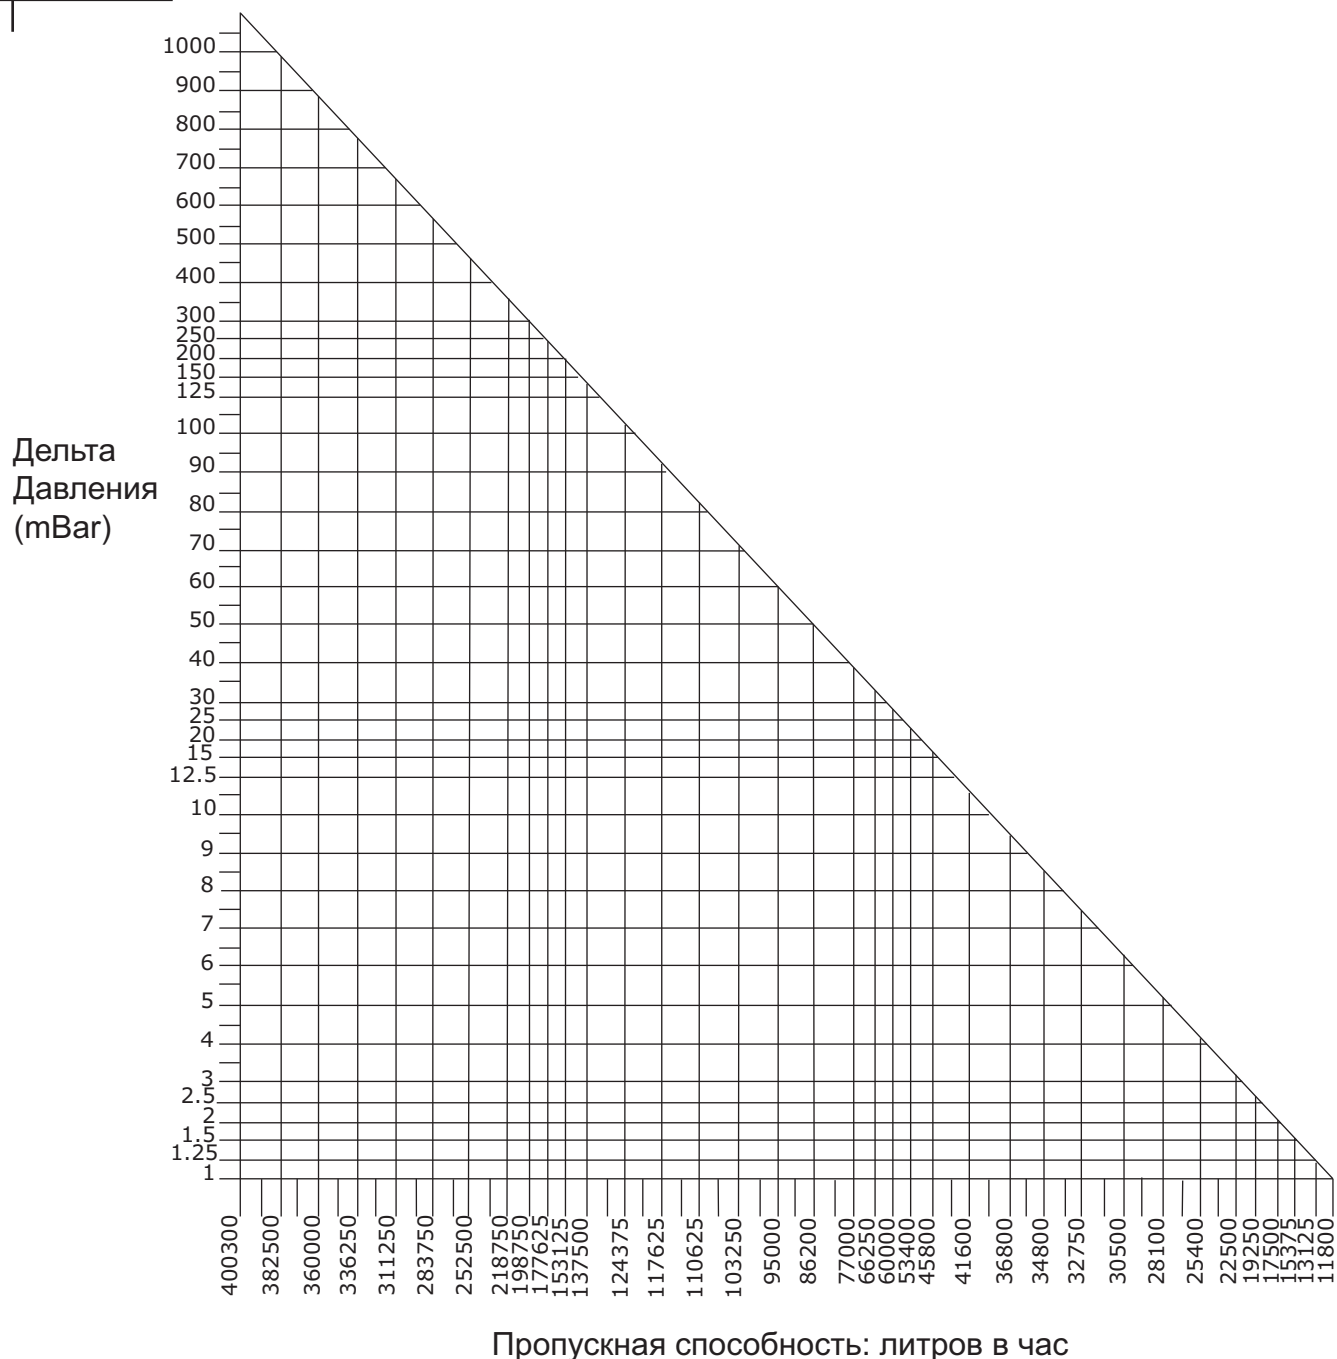


Диаграмма 0403102/GS/3: зависимость падения загрузки от пропускной способности магнитного противозагустительного аппарата ELCLA8 DN 100 Ø 4".