


KV 189.000

TEST 0403101/GS/2 ELCLA 7 Ø 3" FL.

Дельта
Давления
(mBar))

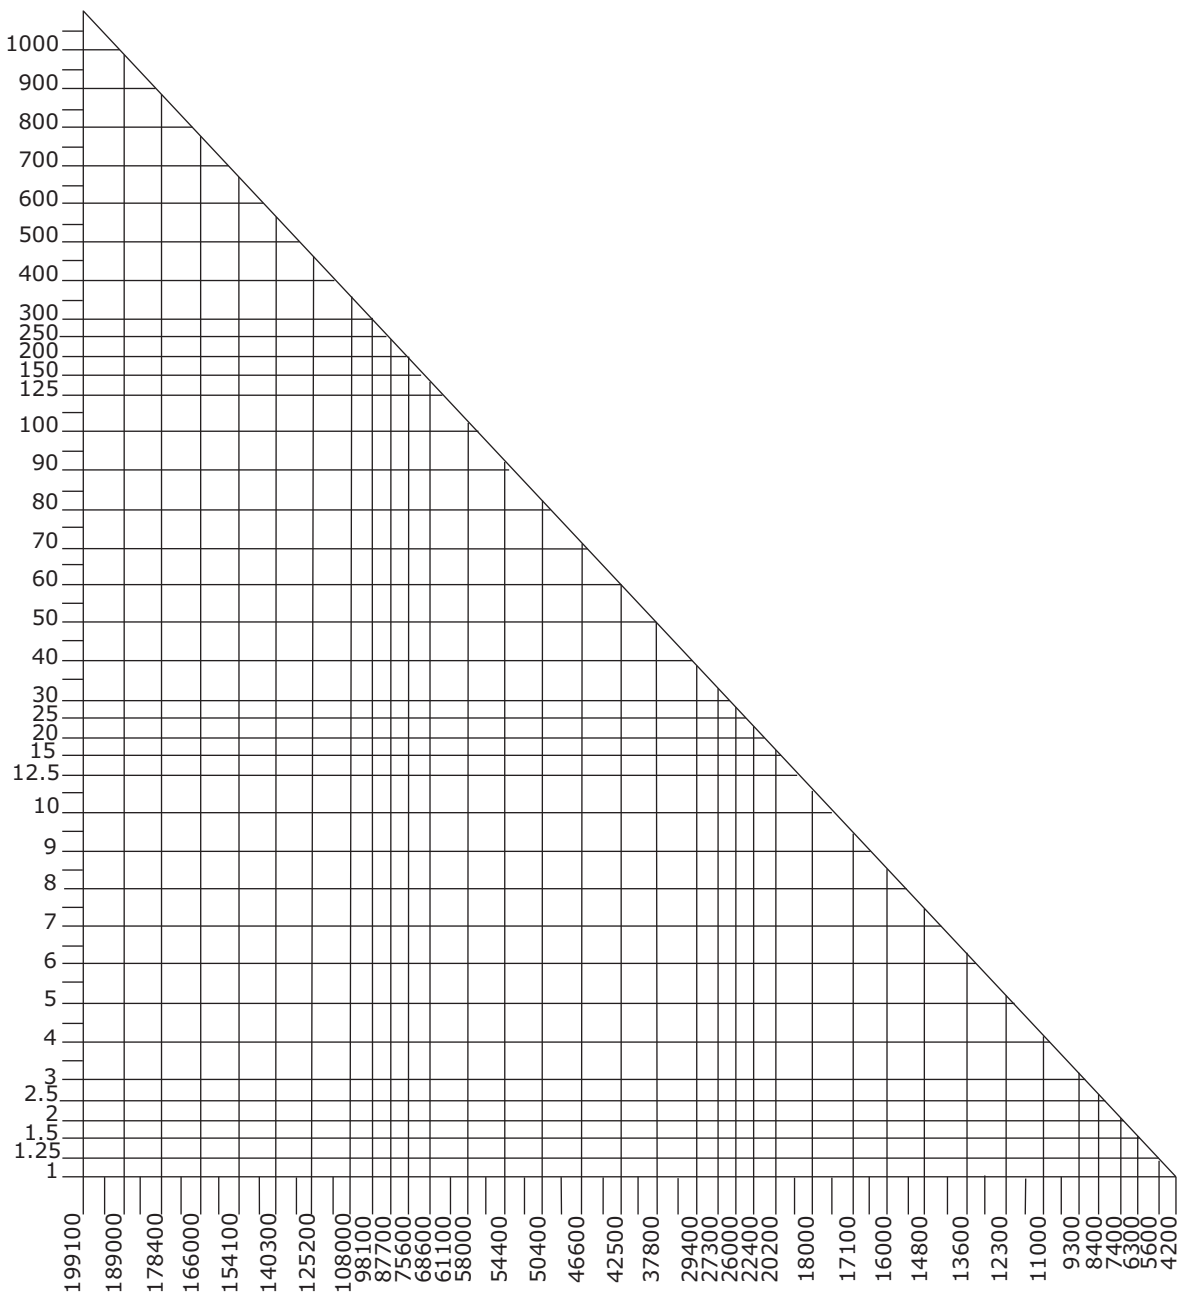

Пропускная способность: литров в час

Диаграмма 0403101/GS/2: зависимость падения загрузки от пропускной способности магнитного противоиловкового аппарата ELCLA7 DN 80 Ø 3".